


Untersuchung AS-Verdunstungsraten
 am Nassenheider Horizontalverdunster (vier Standorte, Gemarkung Bietigheim-Biss.)
 Alle Völker Hohenheimer Einfachbeute, zwei Magazine + umgedrehtes Fu-Magazin

Max 44,8 ml/Tag Min 11,7 ml/Tag
 Mittelw. 24,3 ml/T Stan-Abw. 2,6 ml/T

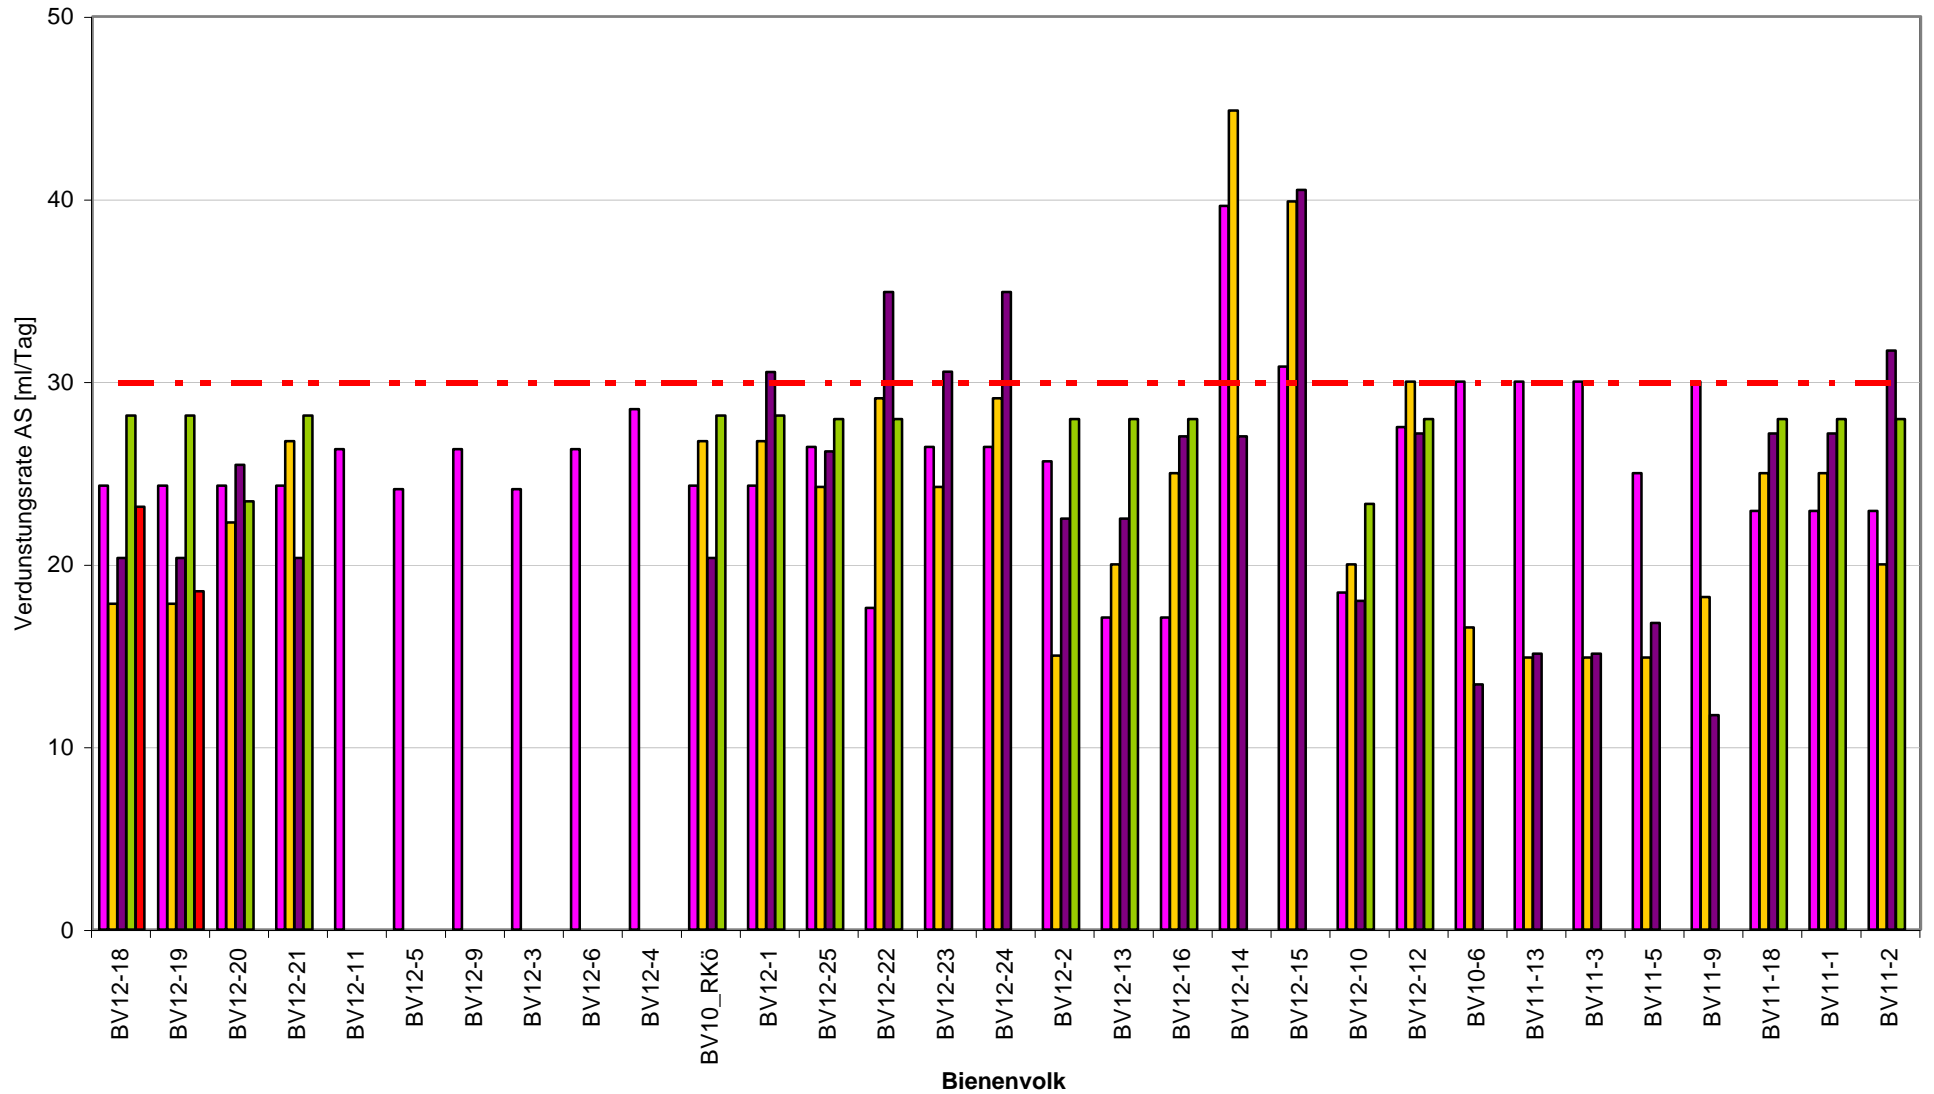

1. Kontrolle 2. Kontrolle 3. Kontrolle 4. Kontrolle 5. Kontrolle Soll Docht3